Applikation

GC-Applikation Nr. 203

Trimethoxysilane

Probe: Trimethoxysilane

Säule: FS-Supreme-5ms
31 m x 0,25 mm ID, df=0,36 µm
Art.-Nr.: 22545030

GC-Bedingungen: Ofen:
Druck / Trägergas: 0,6 bar N2
Detektor: FID 320°C

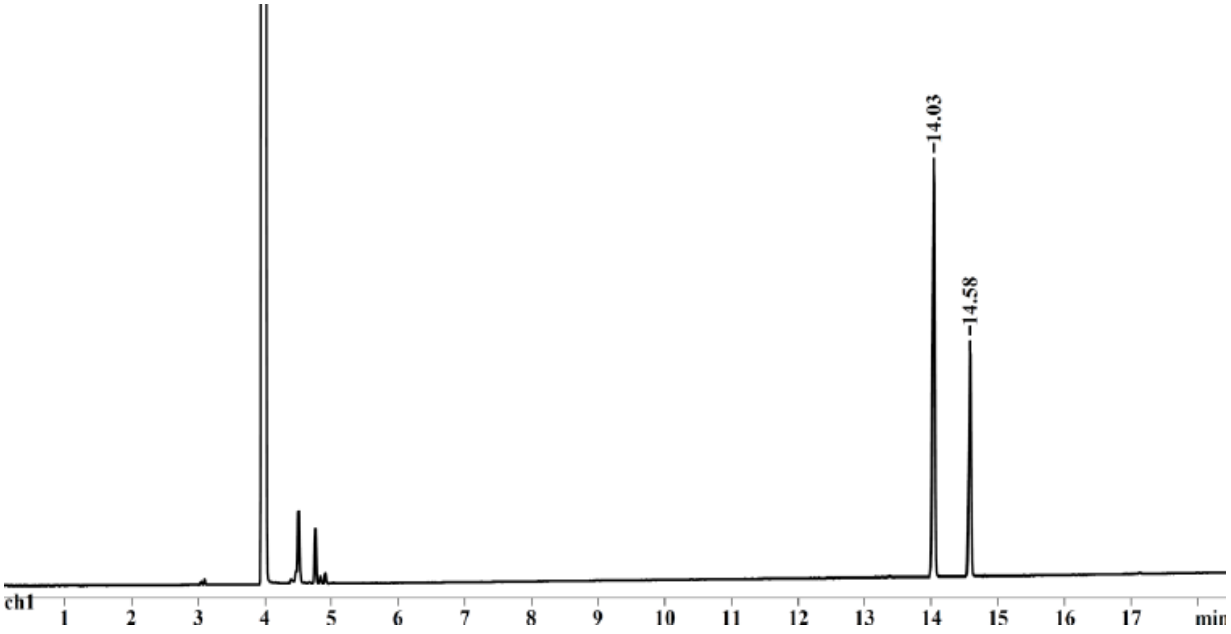

Peaks: 1. 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilan / 2. 3-Methacryloxypropyltrimethoxysilan

CS - Chromatographie Service GmbH, Am Parir 27, 52379 Langerwehe
Telefon: +49 2423 / 40493-0 · E-Mail: info@cs-chromatographie.de