Applikation

GC-Applikation Nr. 3

BTX-Aromaten in n-Pentan

Probe: BTX-Aromaten in n-Pentan

Säule: FS-FFAP
50 m x 0,25 mm ID, df 0,25 µm
Art.-Nr.: 225084

GC-Bedingungen:

Ofen:	80 °C
Druck / Trägergas:	0,55 bar N2, Split 1:50
Detektor:	FID 250°C, 10 x 16

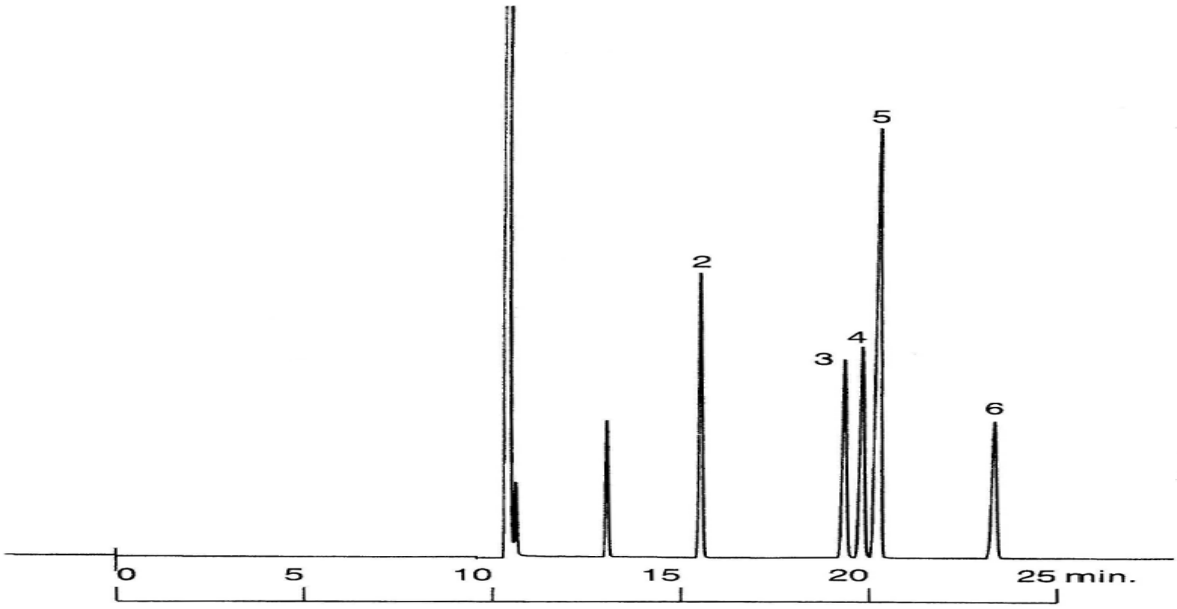

Peaks: n-Pentan
1. Benzol
2. Toluol
3. Ethylbenzol
4. p-Xylol
5. m-Xylol
6. o-Xylol

CS - Chromatographie Service GmbH, Am Parir 27, 52379 Langerwehe
Telefon: +49 2423 / 40493-0 · E-Mail: info@cs-chromatographie.de